


*DR/za*



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

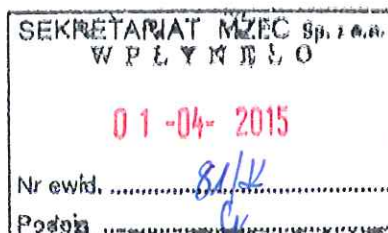

**Rejon Dystrybucji Gazu  
w Kędzierzynie- Koźlu**  
ul. Grunwaldzka 69, 47-220 Kędzierzyn-Koźle  
tel. 077 483 47 31, faks 077 483 47 31  
RG.Kedzierzyn-Kozle@zabrze.psgaz.pl

**Miejski Zakład Energetyki Ciepłej  
Spółka z o.o.**  
ul. Stalmacha 18  
47-220 Kędzierzyn-Koźle

Wasz znak: D/RI/42/2015/K  
Nasz znak: RDGTR-3/ 45 /432-6/15

Kędzierzyn-Koźle, 04.02.2015

Dot.: uzgodnienia trasy przyłącza ciepłowniczego do budynków wielorodzinnych przy  
ul. Piotra Skargi 7 i 9 w Kędzierzynie – Koźlu.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrze Zakład w Opolu Rejon Dystrybucji Gazu w Kędzierzynie-Koźlu informuje niniejszym pismem, że uzgadniamy branżowo rozwiązania projektowe j/w, w zakresie kolizji z siecią gazową z następującymi uwagami :

1. W rejonie objętym opracowaniem przebiega dystrybucyjna sieć gazowa pozostająca w eksploatacji Rejonu Dystrybucji Gazu Kędzierzyn – Koźle.
2. Na załączonej mapie sieci gazowe zaznaczono kolorem:
  - żółtym czynną sieć niskiego ciśnienia stal DN 100 wraz z przyłączem stal DN 80 gazu ziemnego wysokometanowego
3. Skrzyżowania i zbliżenia z sieciami gazowymi należy wykonać zgodnie z normą ( 1 )
4. W trakcie wykonywania robót należy zachować bezpieczne odległości poziome od sieci gazowej zgodnie z rozporządzeniem ( 2 ).
5. W wypadku zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową w przypadku nie zachowania odległości normatywnych należy zabudować rury osłonowe.
6. Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia gazowego należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego pod pełnym nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Kędzierzynie - Koźlu.
7. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrębie czynnych gazociągów należy przed przystąpieniem do pracy przesłać stosowne zlecenie do Rejonu Dystrybucji Gazu w Kędzierzynie – Koźlu.
8. Sposób rozwiązania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega odbiorowi przez przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu Kędzierzyn – Koźle.

9. W przypadku uszkodzenia istniejących gazociągów w trakcie prowadzenia robót, oprócz kosztów naprawy uszkodzenia PSG sp. z o.o. – Zakład w Opolu będzie dochodził odszkodowania za dodatkowe koszty poniesione z tytułu:
- przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
  - pokrycia strat odbiorców w przypadku przerwy w dostawie gazu
10. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń gazowych Inwestor opracuje dokumentację techniczną, uzgodni ją w dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym Zakładu w Opolu oraz wykona roboty na własny koszt.
11. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić Rejon Dystrybucji Gazu w Kędzierzynie – Koźlu co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.

**Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma łącznie z mapą ( mapami ) stanowiącą załącznik graficzny.**

**Obowiązujące normy i przepisy:**

- ( 1 ) PN-91/M-34501 – Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi
- ( 2 ) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz. U. z dn. 04.06.2013 poz.640 ).

Z poważaniem

  
KIEROWNIK  
Rejon Dystrybucji Gazu  
w Kędzierzynie Koźlu


Piotr Podolski

Otrzymują:

1. Adresat + mapa
2. a/a

# Skargi 3

# P. Skargi 5

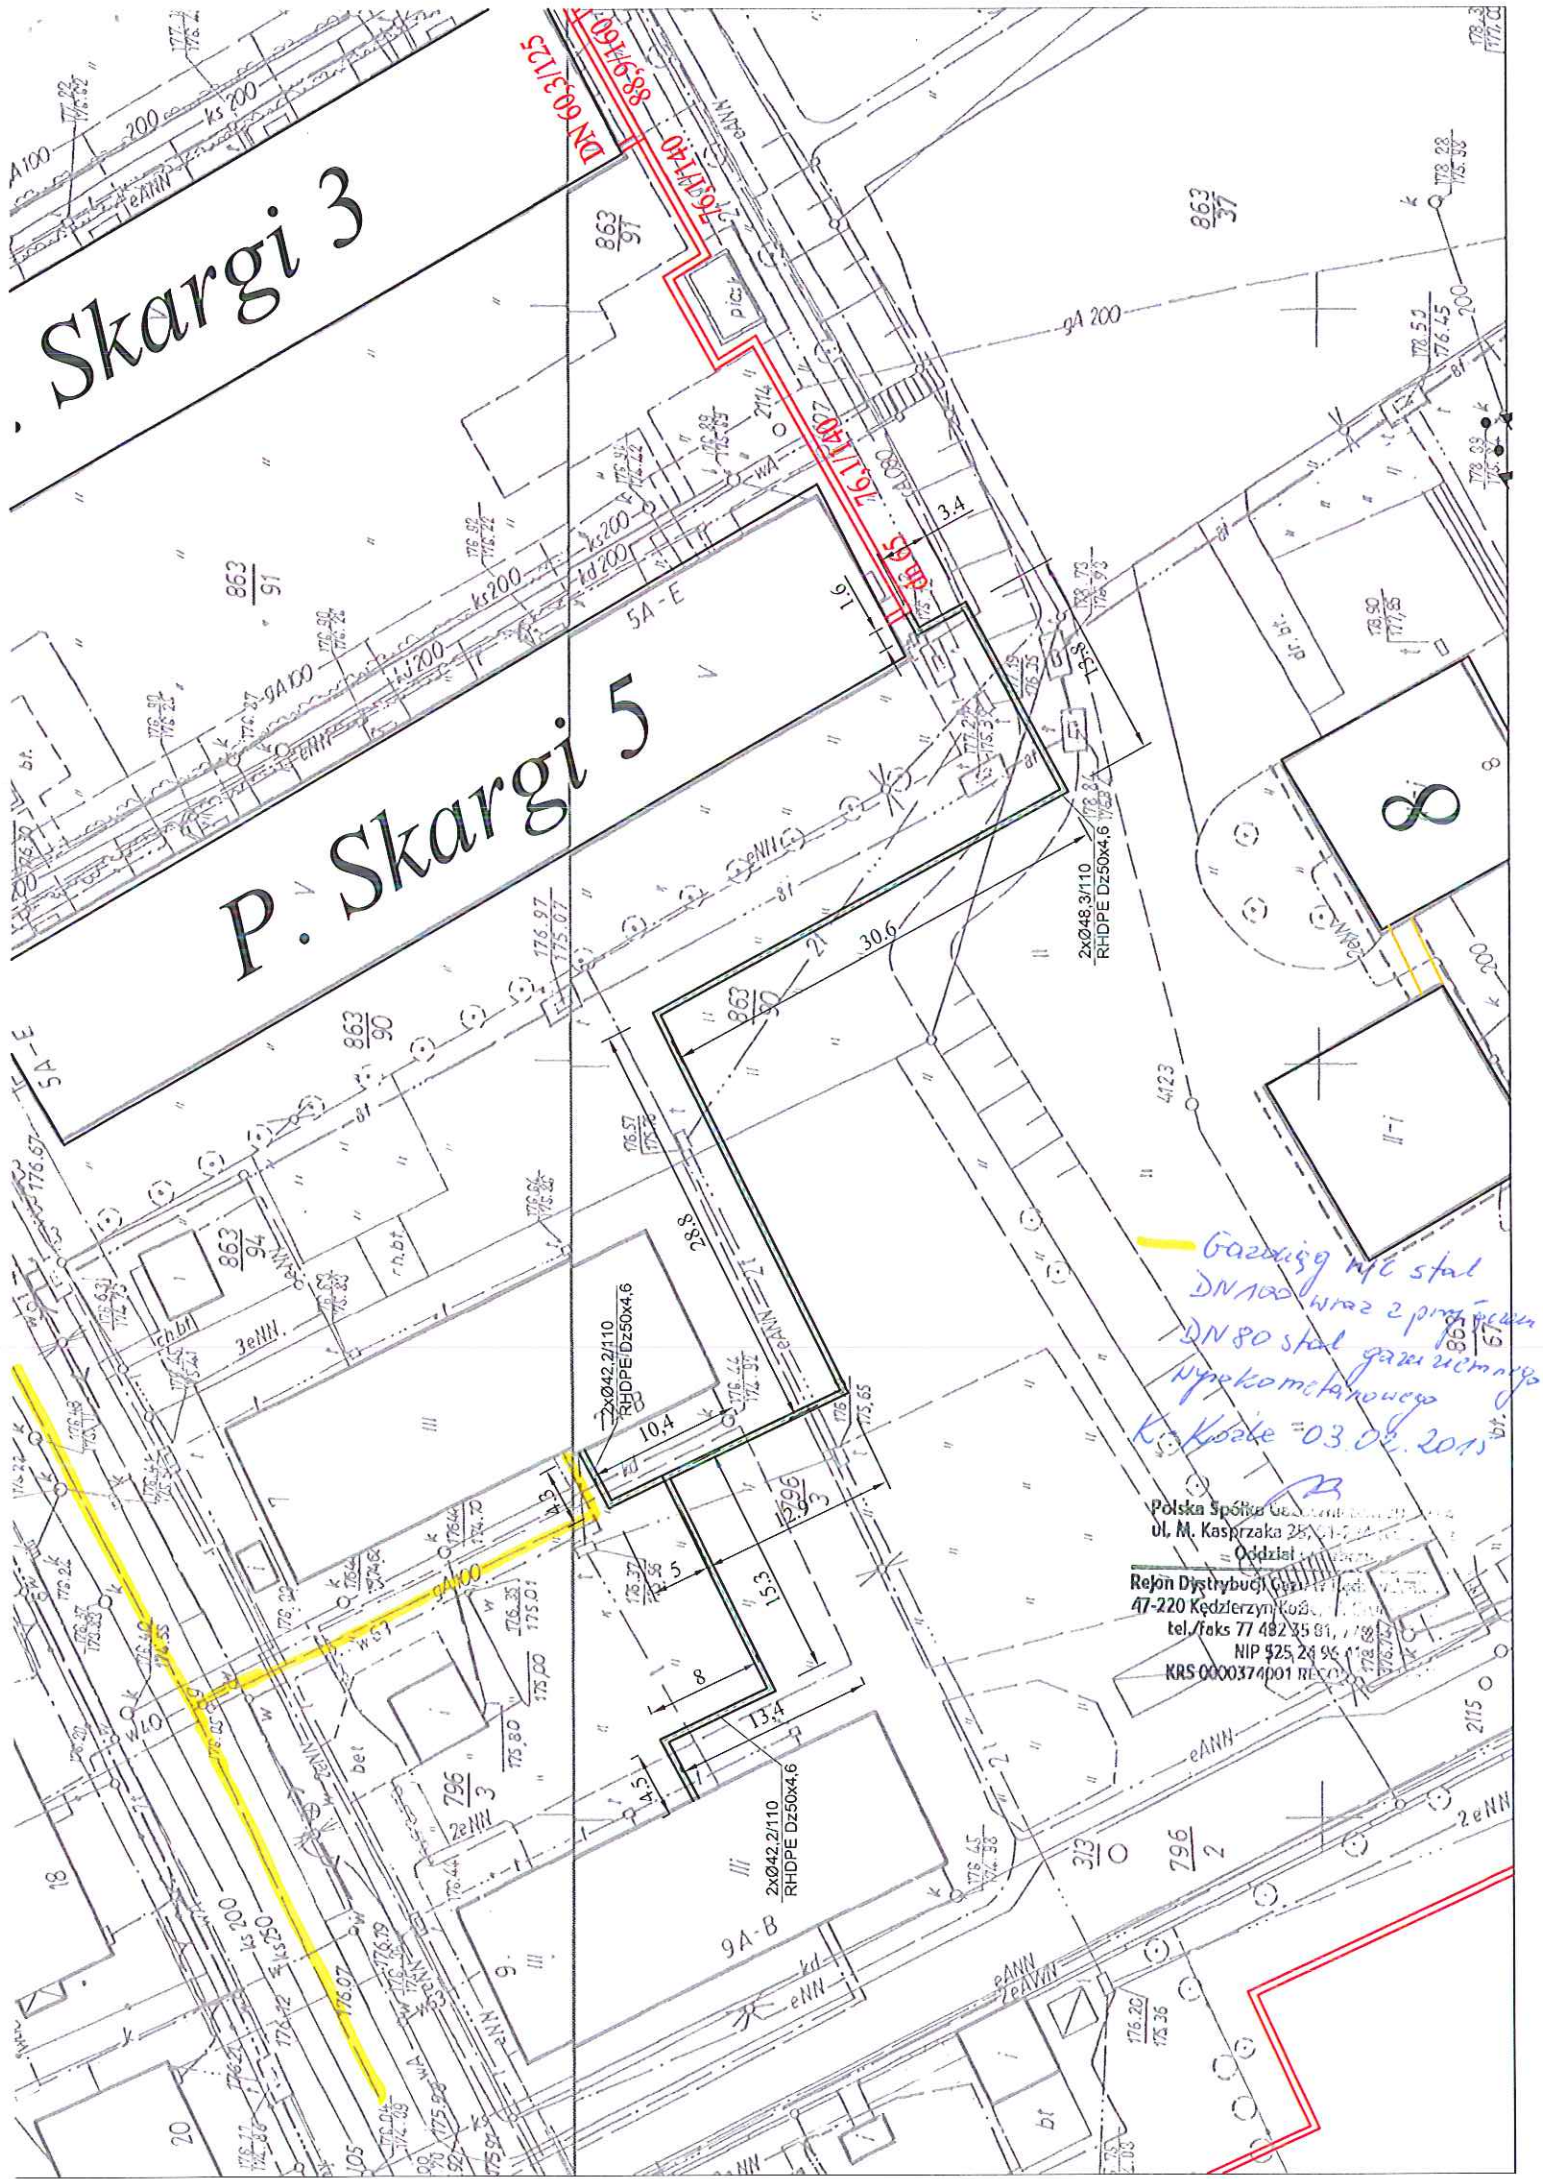

Gazociąg NPE stal  
DN 100 wraz z przyłączeniem  
DN 80 stal gazu ul. M. Kasprzaka  
Wypr. kom. 21.09.2015  
K. Kozłowski 03.08.2015

Polska Spółka Gazownictwa  
ul. M. Kasprzaka 24  
Oddział  
Rejon Dystrybucji Gazu  
47-220 Kędzierzyn-Koźle  
tel./faks 77 482 35 81  
NIP 425 24 96 11  
KRS 0000374001 REGON 141788827

