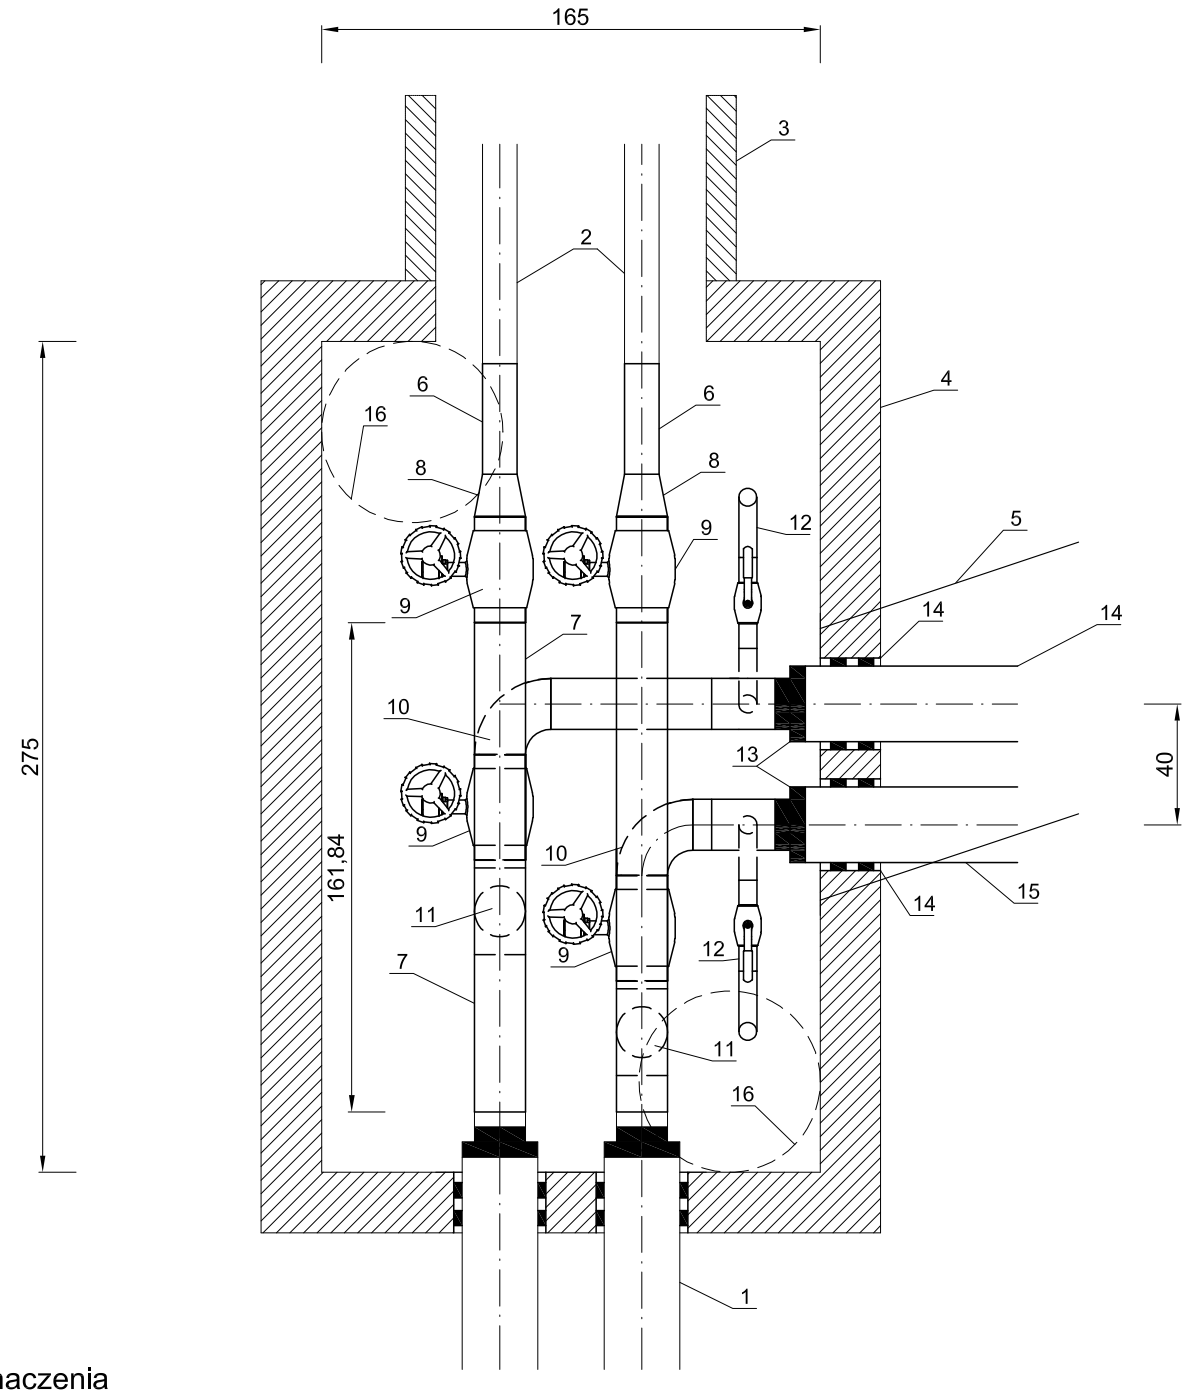

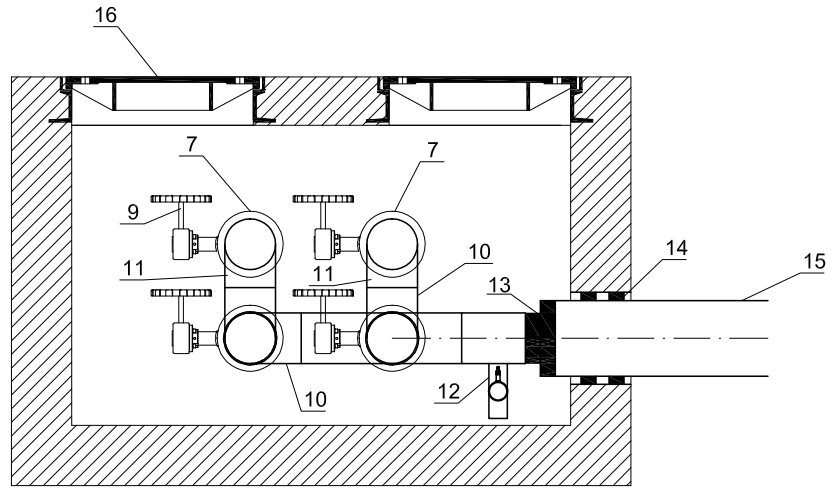

Oznaczenia

1 - istniejące rurociągi preizolowane 168,3/250
2 - istniejące rurociągi sieci ciepłowniczej kanałowej Dn100
3 - istniejący kanał sieci ciepłowniczej Dn100
4 - istniejąca komora ciepłownicza
5 - istniejący kanał sieci ciepłwniczej Dn100 - do demontażu
6 - projektowane rurociągi stalowe Ø114,3x4,0
7 - projektowane rurociągi stalowe 168,3x5,0
8 - projektowana redukcja stalowa symtryczna Dn150/Dn100 - 2 szt.
9 - projektowane zawory odcinające z przekładnią do wspawania firmy NAVAL Dn150 - 4 szt.
10 - projektowane kolana hamburskie 168,3x5,0 - 4 szt.
11 - projektowane trójniki 168,3x4,5 - 168,3x4,5 - 2 szt.
12 - projektowane odwodnienie : zawory odcinające od wspawania firmy NAVAL Dn50, rura stalowa 60,3x3,2, kolano hamburskie 60,3x3,2
13 - projektowane pokrywy końcowe 168,3/250
14 - projektowane tuleje ścienne (pierścień uszczelniający) 250
15 - projektowane rurociągi preizolowane 168,3/250
16 - istniejące włazy żeliwne Ø600

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Stalmacha 18, tel. 77 483 34 85, fax 77 483 35 56
www.mzec-kk.pl e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl

Tytuł opracowania

Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych w rejonie ulic: Sobieskiego oraz Ligonia w Kędzierzynie-Koźlu.

Projektował	Uprawnienia	Data	Podpis
mgr inż. Grzegorz Mateja	SLK/0625/POOS/04	02.2014r.	
Wykonał	Uprawnienia	Data	Podpis
mgr inż. Konrad Kobiałka	----------	02.2014r.	

Tytuł rysunku	Skala	Nr rysunku
Schemat włączenia w komorze - pkt PW	-	5.6