



MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spółka z o.o.

Kędzierzyn-Koźle Tel. 77 483 34 85
ul. Stalmacha 18 Fax. 77 483 35 56
<http://www.mzec-kk.pl> e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl



Kędzierzyn-Koźle
Miasto możliwości

Kędzierzyn-Koźle, dnia 26.01.2021 r.

Nr nadany przez zamawiającego: 10/2020

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.01. 2021 r.

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 1 tydzień z uwagi na rozległy zakres przedmiotu zamówienia, zaangażowanie w dużą ilość projektów oraz na konieczność zorganizowania formalności przetargowych z ewentualnym konsorcjantem.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 11.02.2021r do godz.9,00.

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.01.2021 r.

Pytanie 1:

Prosimy o przedłużenie terminu złożenia oferty o 1 tydzień tj. do dnia 09.02.2021 godz. 9.00

Odpowiedź 1:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 11.02.2021r do godz.9,00.

Pytanie 2:

Prosimy o odstąpienie od wymagania formy pisemnej i dopuszczenie założenia oferty z załącznikami w wersji elektronicznej i podpisem elektronicznym bez konieczności złożenia oferty w wersji papierowej

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

Prosimy o przekazanie danych w zakresie oporu kotła K2 po stronie spalin włączając komorę spalania i ekonomizer – dane są potrzebne do doboru nowego palnika

Odpowiedź 3:

Opory spalania dla kotła 11mbar, dla ekonomizera 1,5 mbar.

Pytanie 4:

Zgodnie z naszą rozmową telefoniczną, w celu dobrania nowego palnika, spełniającego wymagania emisji, proszę o przekazanie następujących danych:

- rysunek konstrukcyjny kotła z wymiarami komory spalania lub wymiary komory spalania i rys. przebiegu spalin,
- opór komory spalania podany przez producenta,
- do jakiej wartości możliwe jest obniżenie mocy kotła.

Odpowiedź 4:

- dokumentacja do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Wymiary komory spalania na załączonym rysunku nr 1.
- opory spalania dla kotła 11 mbar, dla ekonomizera 1,5 mbar.
- dopuszczamy odchyłkę +/- 10% mocy maksymalnej aktualnie zainstalowanego palnika.

Komisja przetargowa:

1. *Pietnik*

2. *Silwanow*





3. *Maciejelski*

4. *Stojan*

Zatwierdzono w dniu *27.01.2021v*

[Signature]
CZŁONEK ZARZĄDU
.....
Arnold Schett
(podpis Zarządu)

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
Jolanta Gądek - Rypel

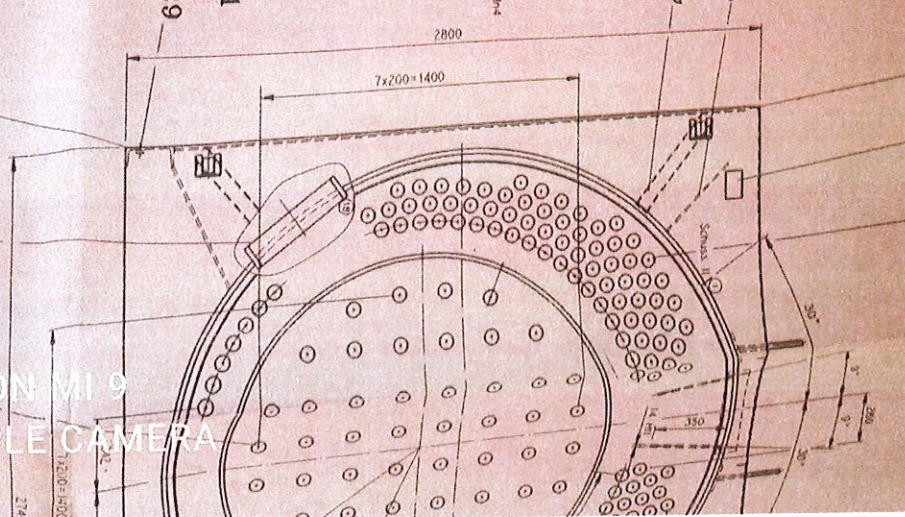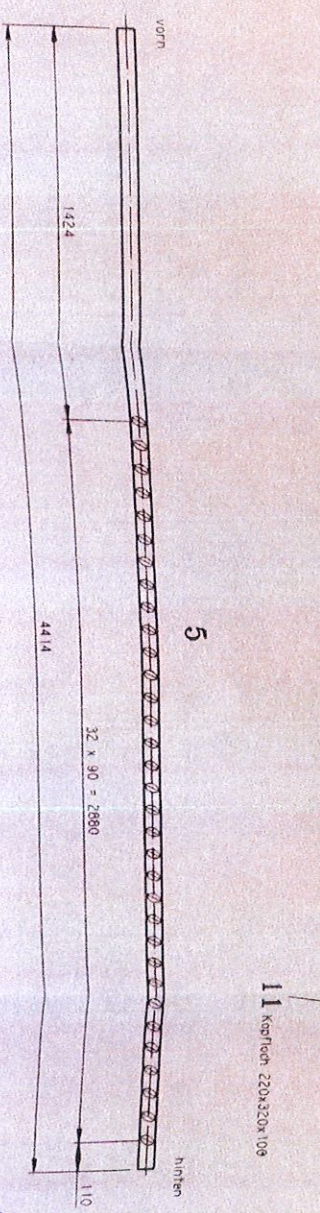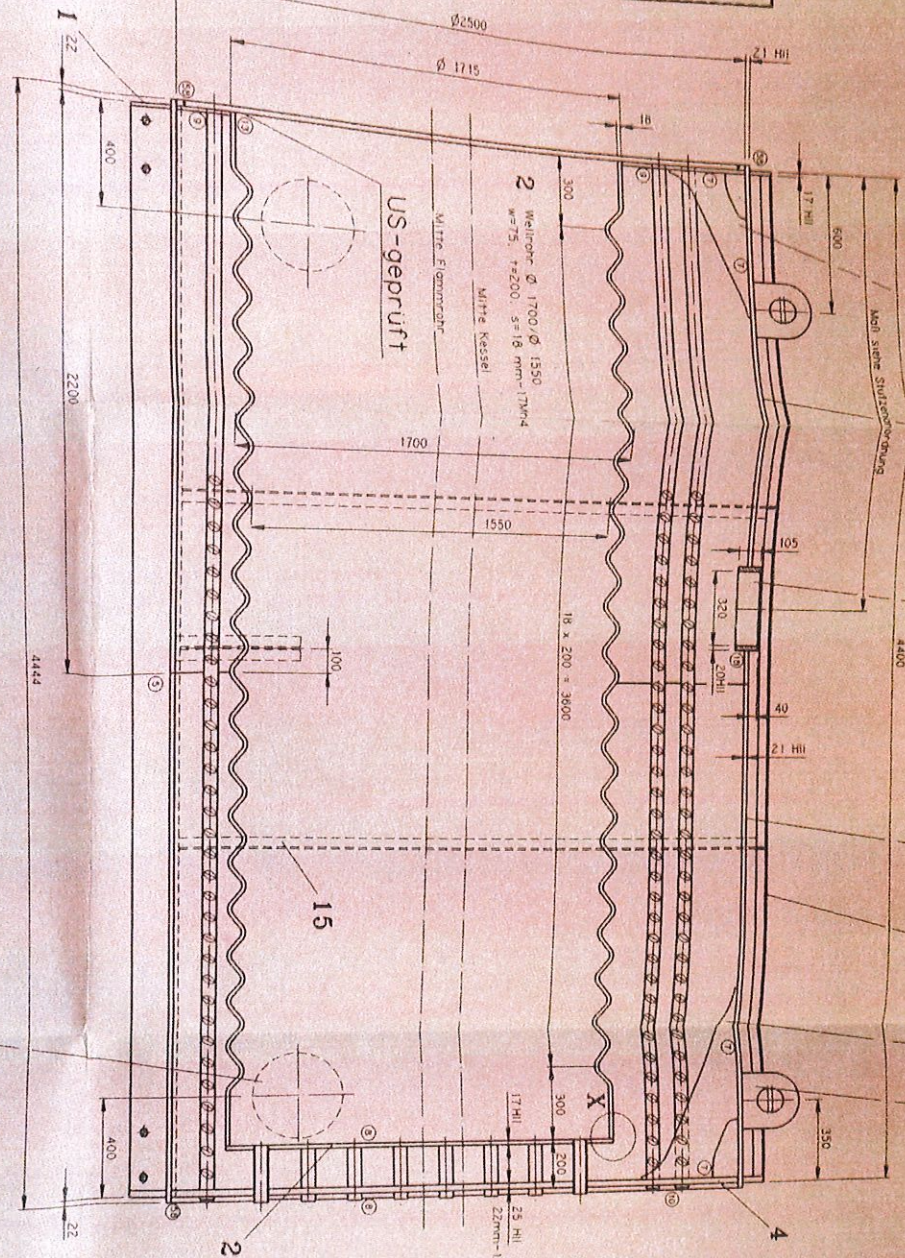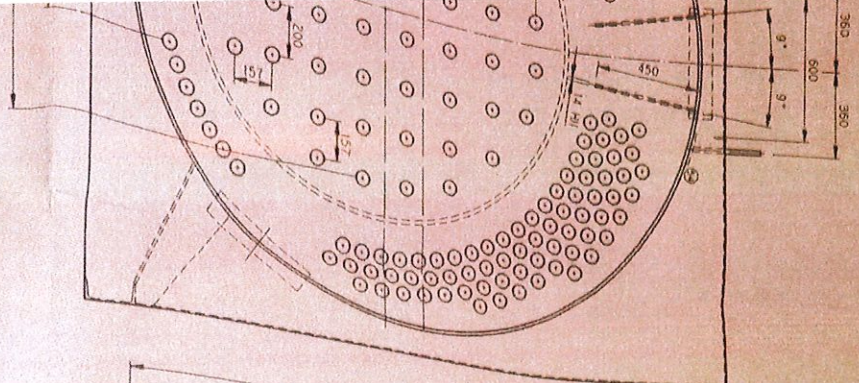

Zykluszahl nr 1

SHOT ON MI 9
AI TRIPLE CAMERA



360
500
360
9"
9"
10
3
10
3
12
Merrion 320x420
4400
3.1
17, 18
13
19, 19.1
15
15
4
6
7
14
20, 21
5
156
Tauschungs
60, 3x3, 2