



**LEGENDA:**  
 projektowane przyłącze ciepłownicze





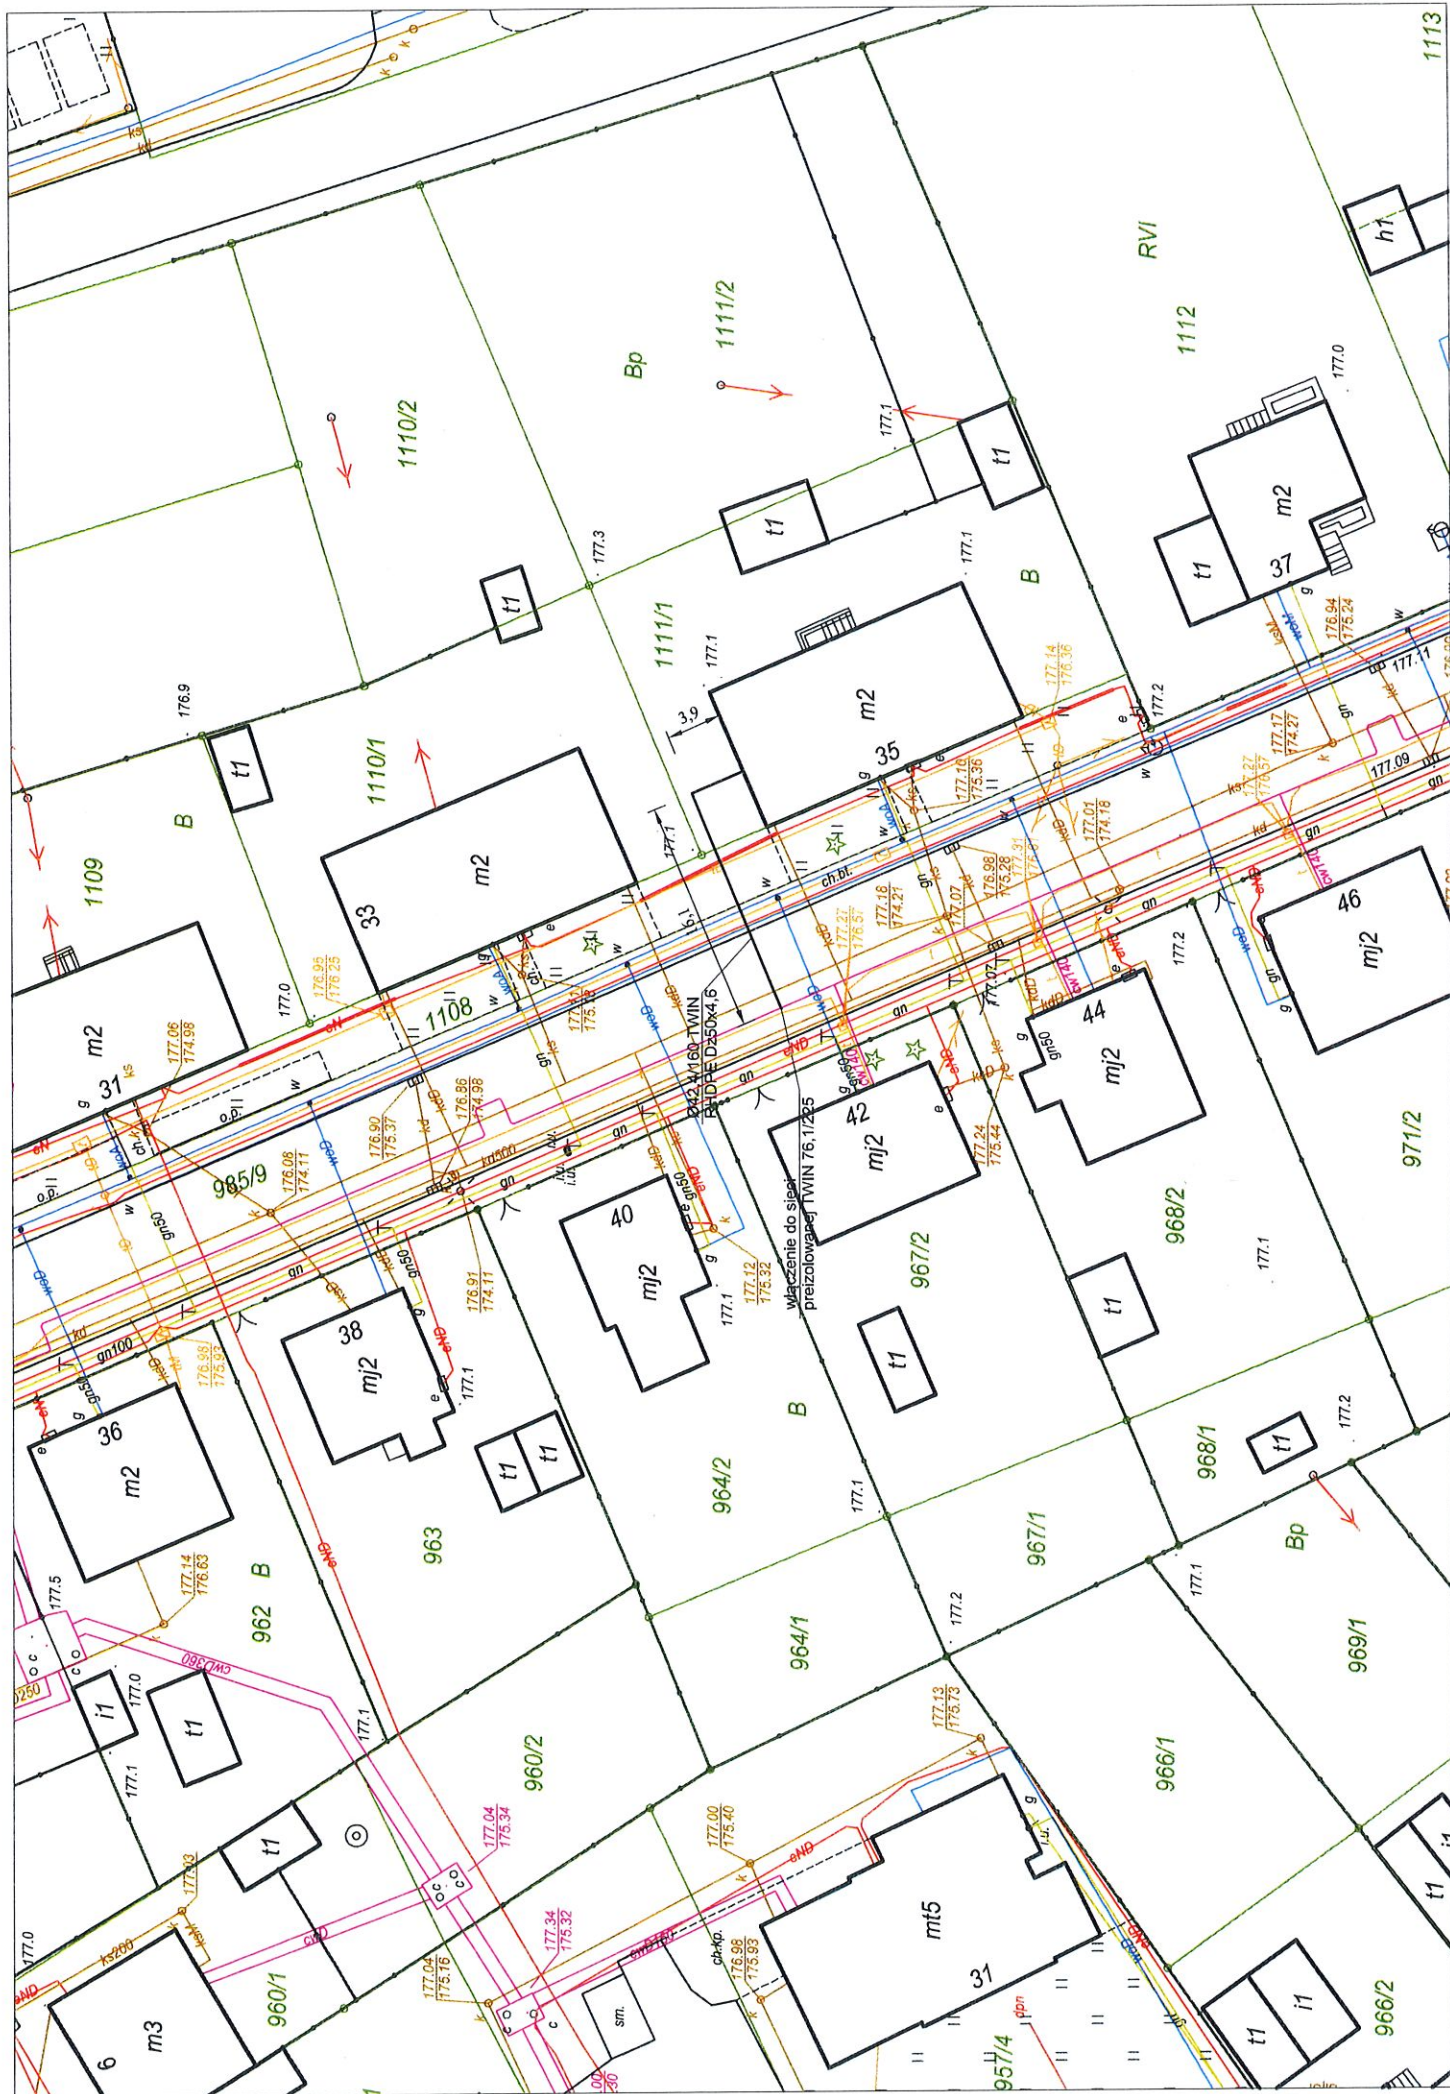

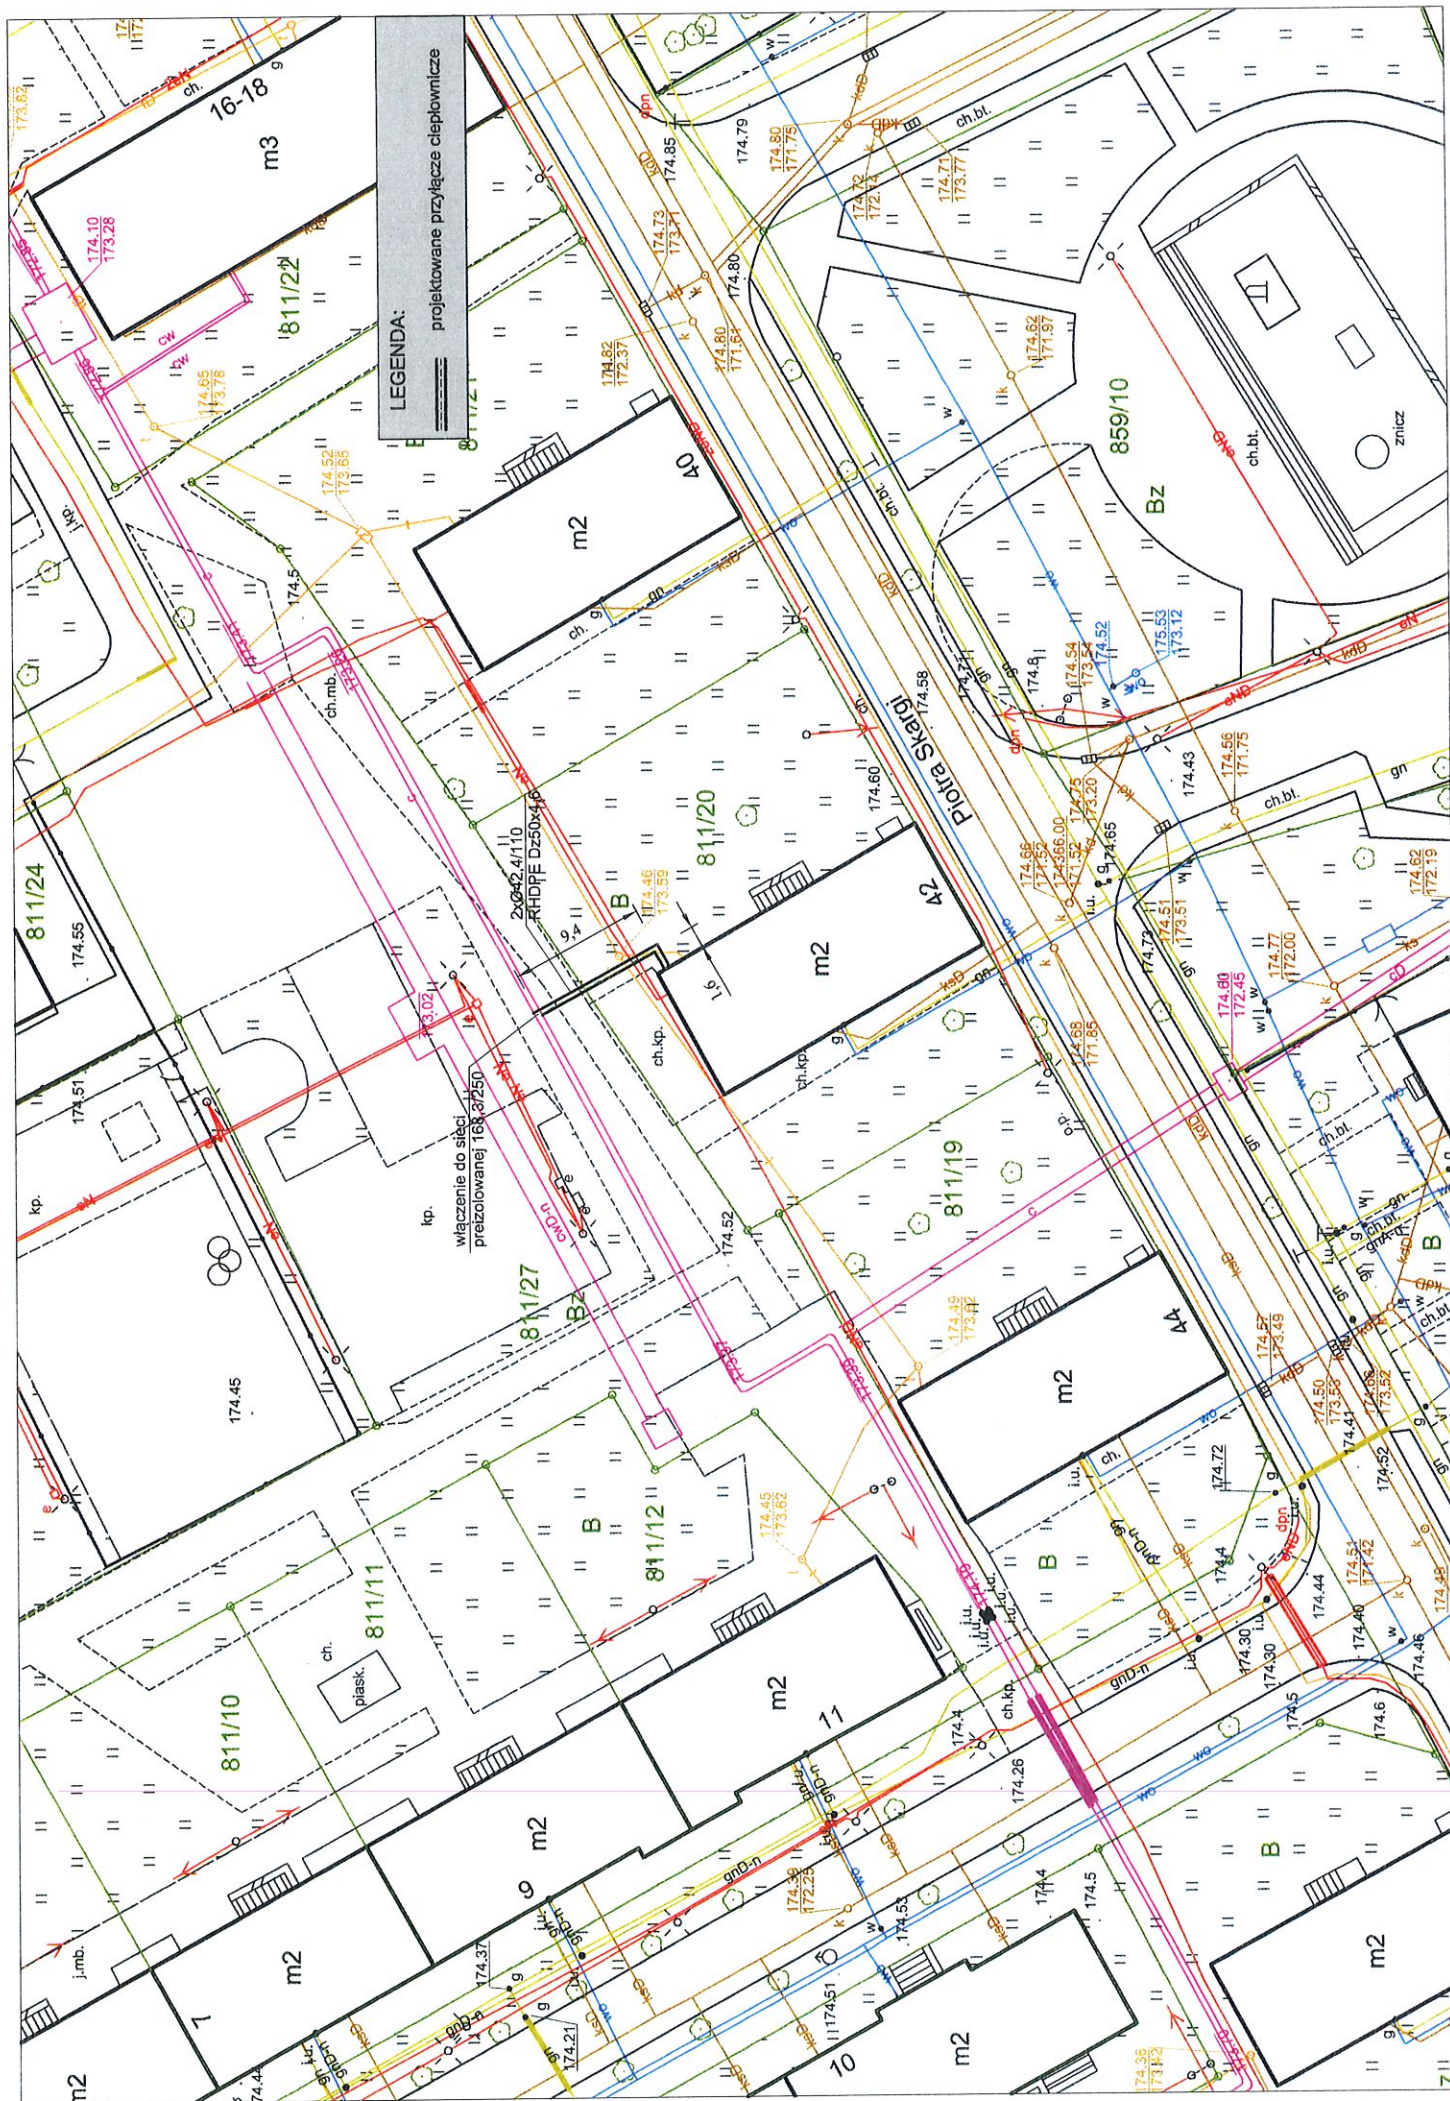

LEGENDA:  
projektowane przyłącze ciepłownicze

2x042,4/110  
RHDPE D=50x4,6

włączenie do sieci  
preizolowanej 168,3/250

UOW

UOW

UOW


UOW

UOW


UOW

UOW



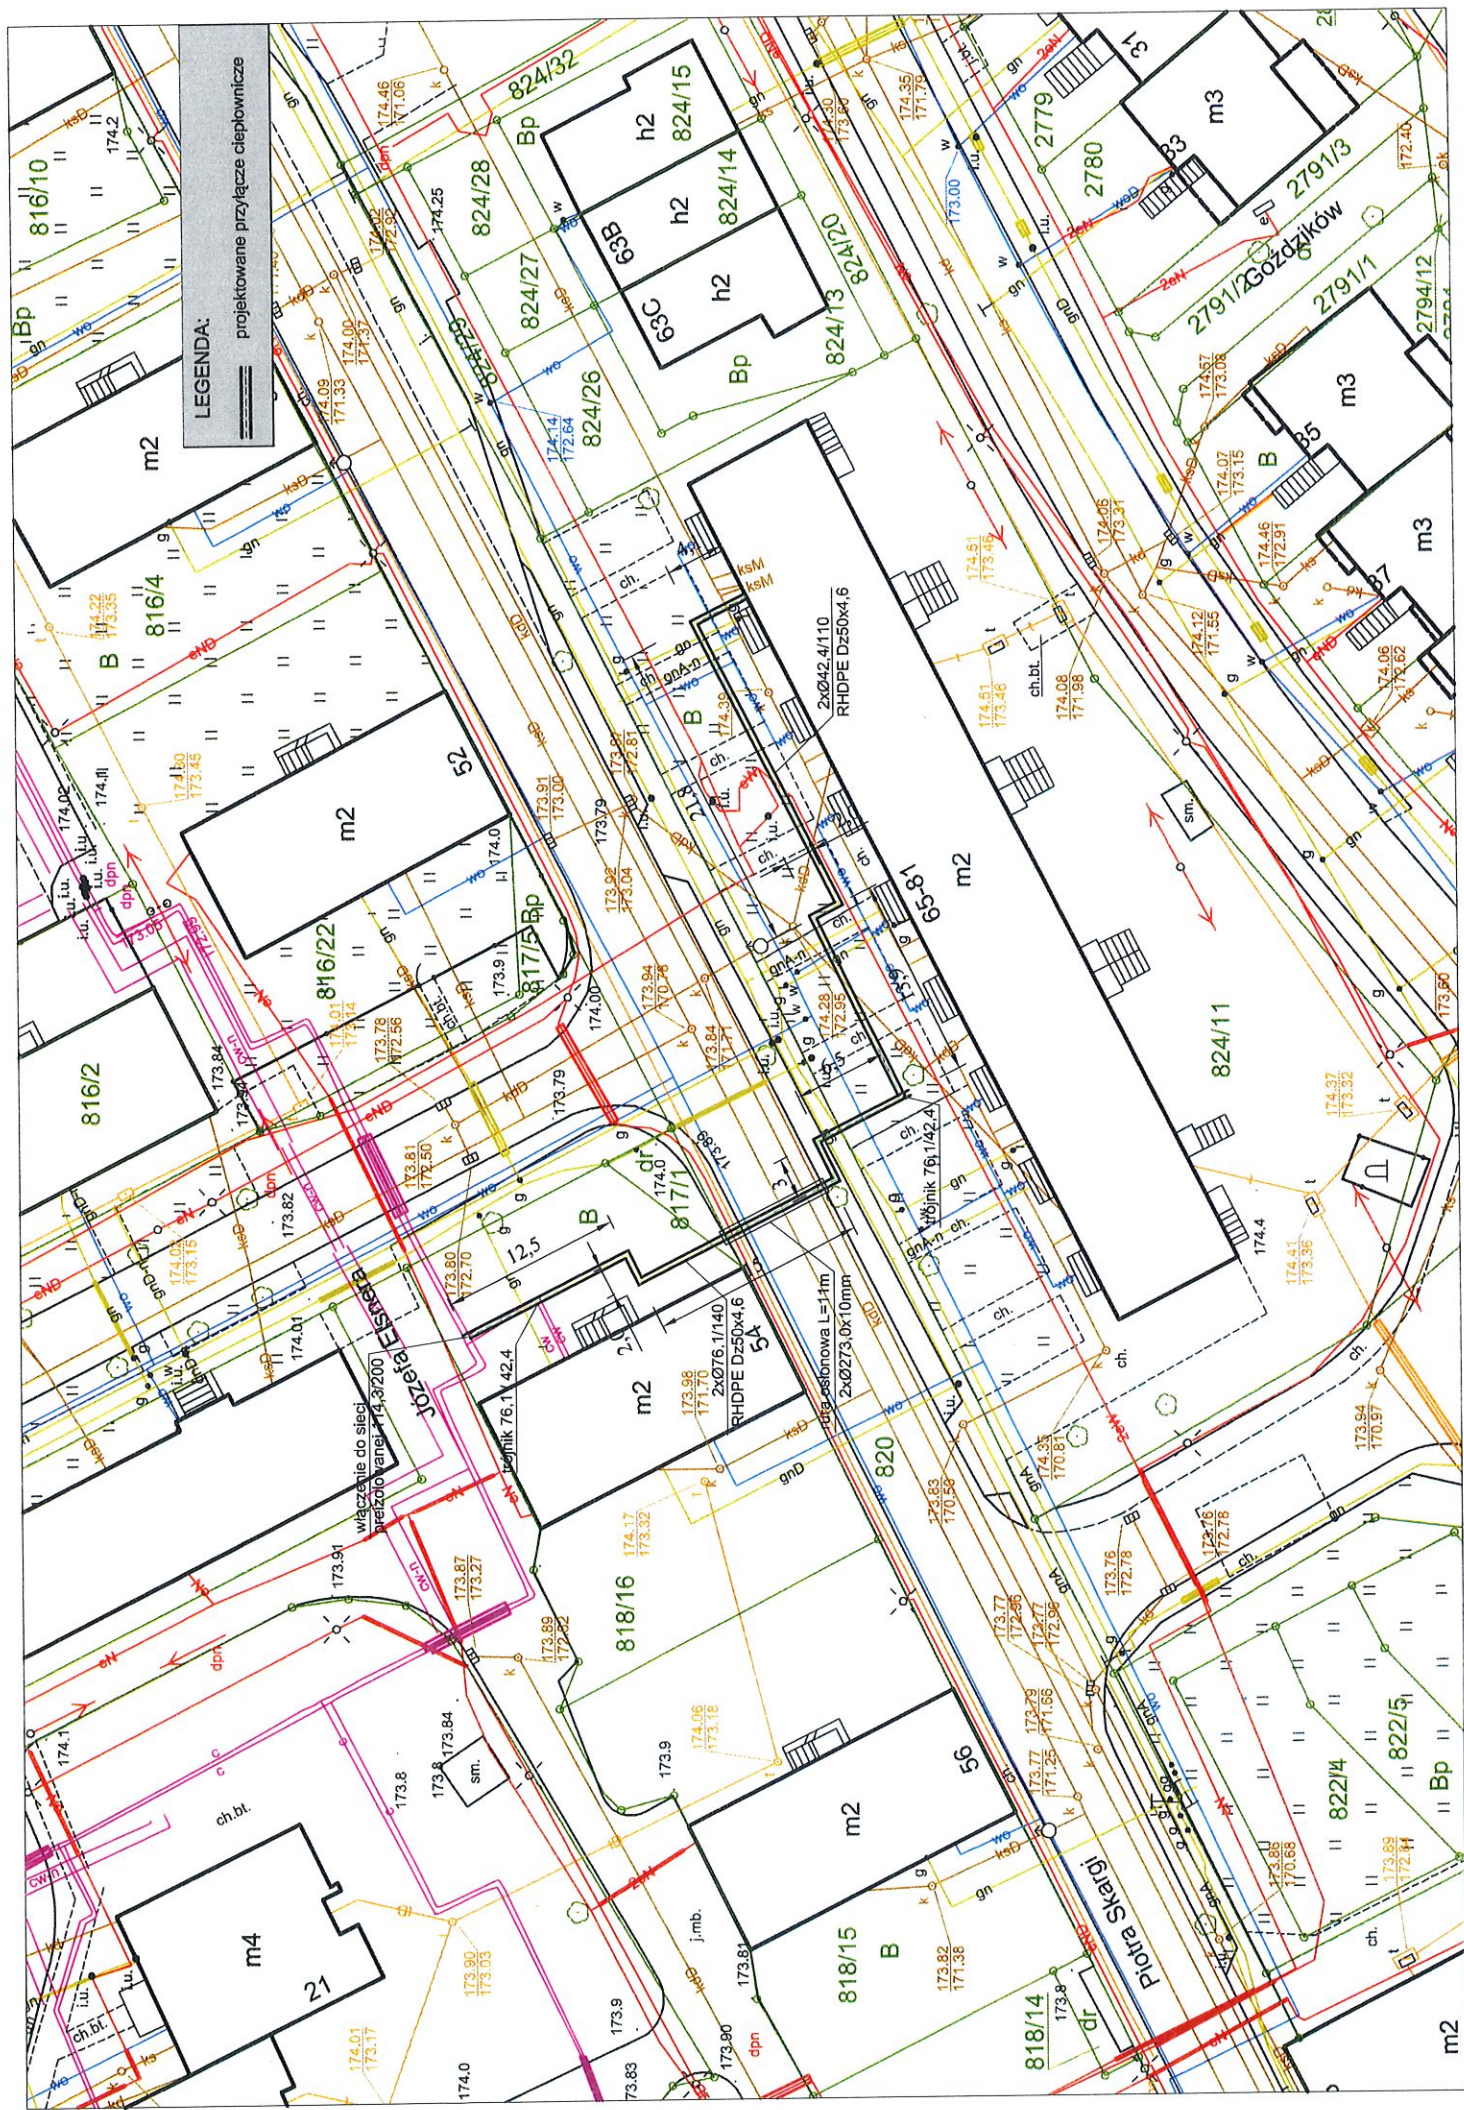




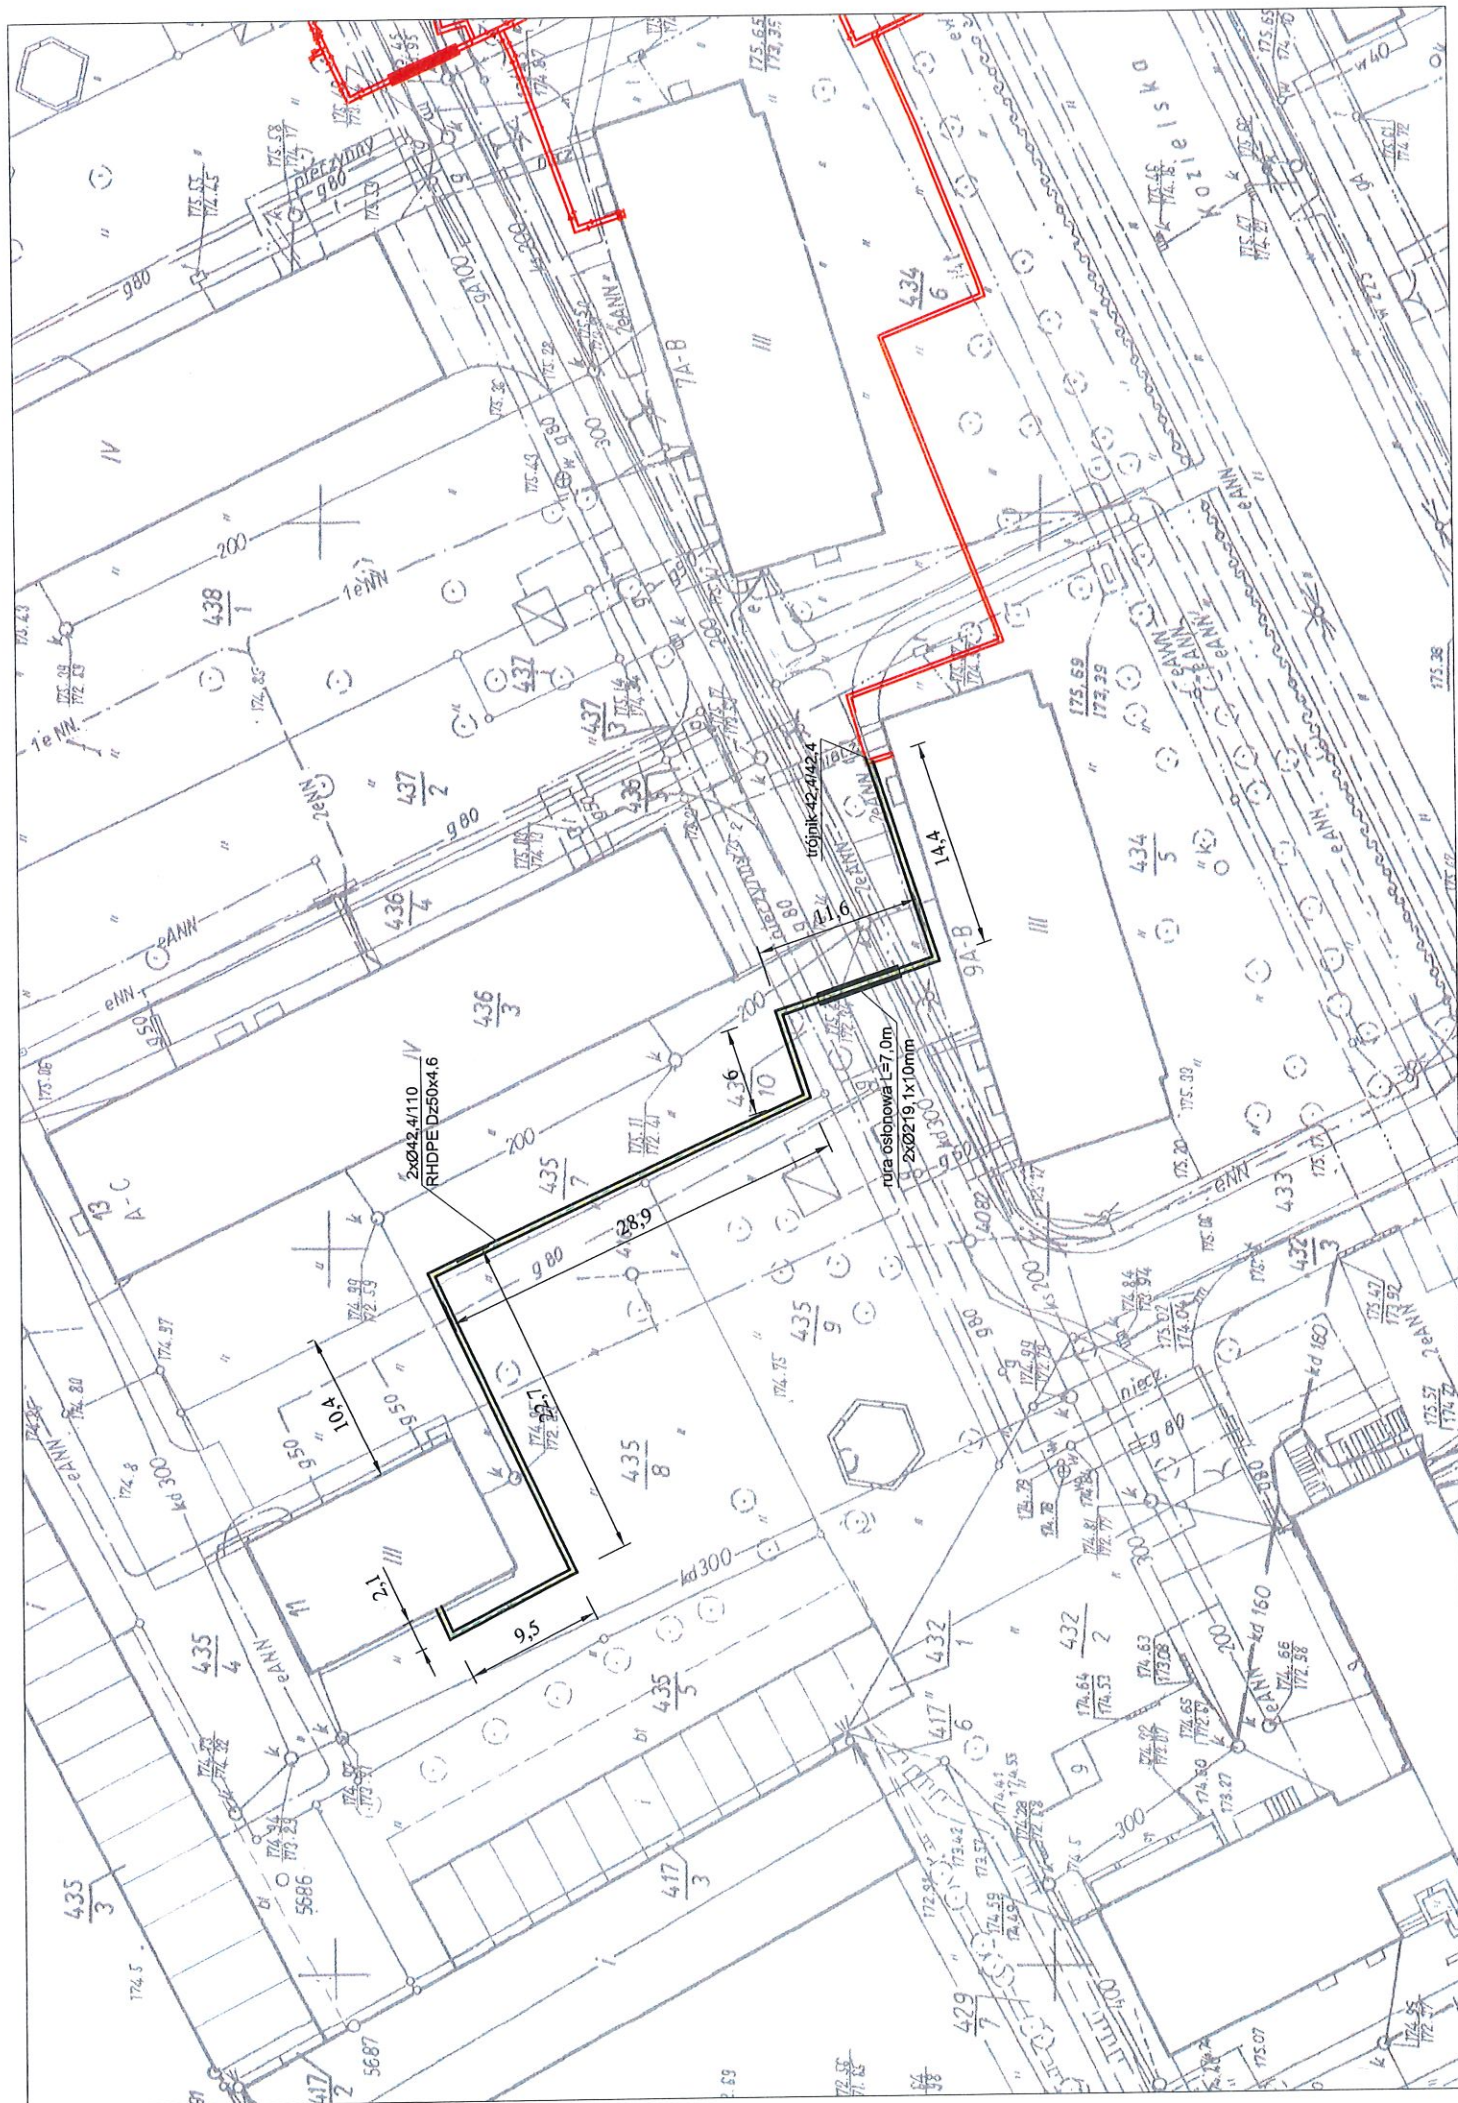







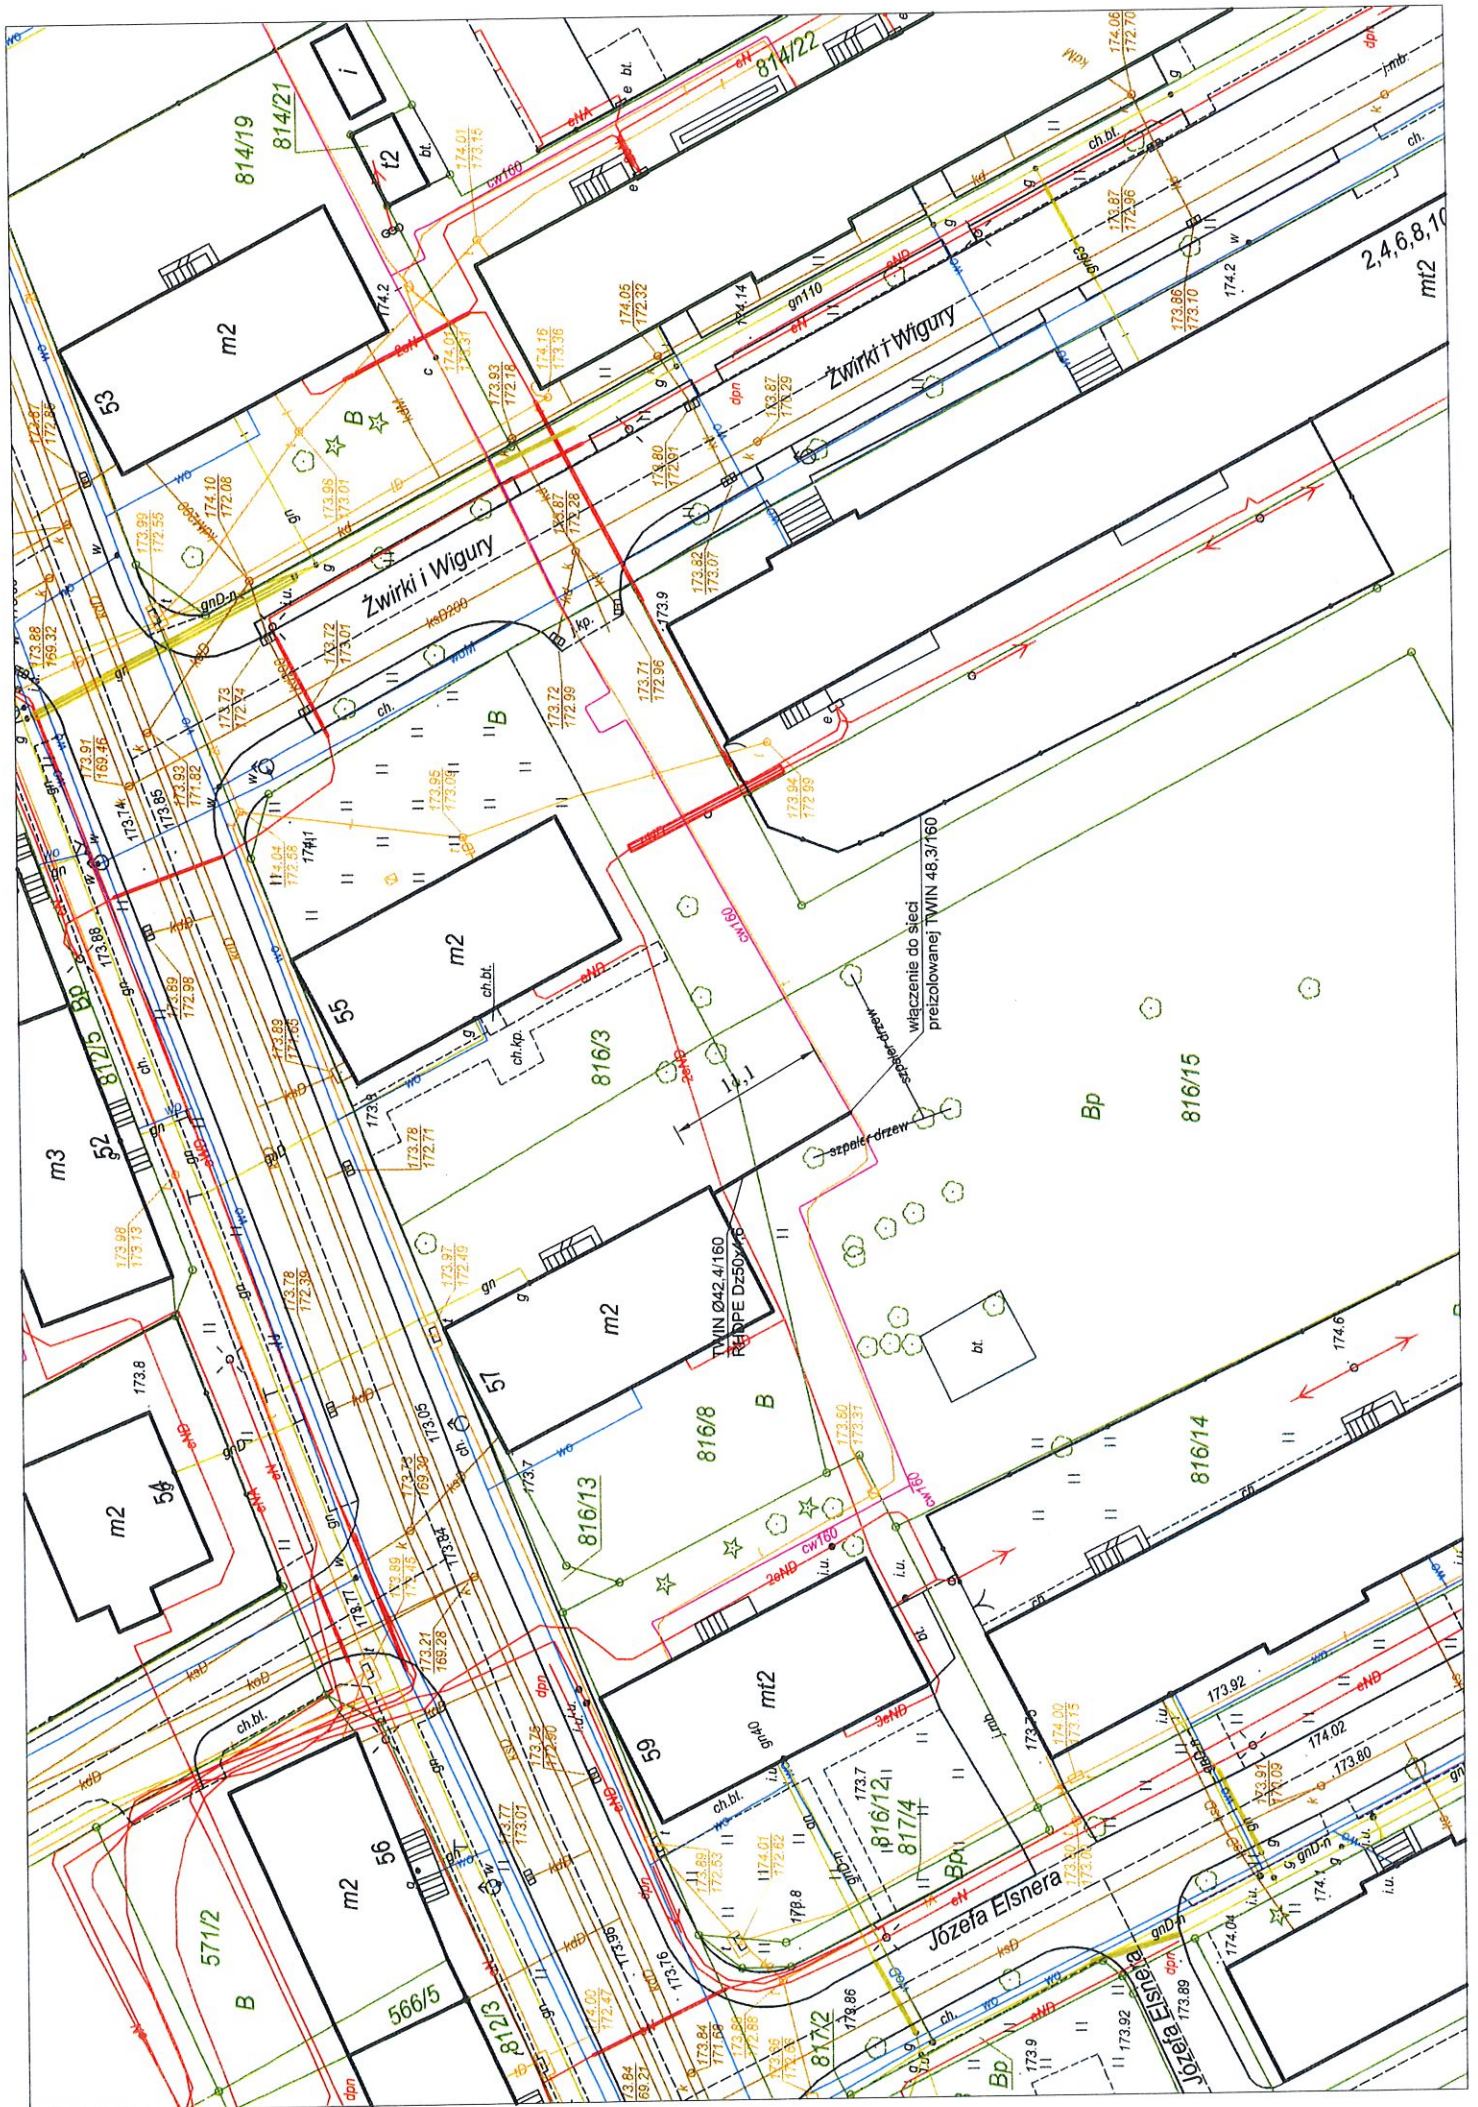





LEGENDA:  
 projektowane przyłącze ciepłownicze

Ignacego Paderewskiego

634 Juliusza Słowackiego

BZSOJNA

B 4211/1

m4 włączenie do sieci  
 przelotowa 114,3/200

RHDPE D=300x36

640/3

635/14

627/20

627/18

627/16

627/14

627/12

627/10

627/8

627/6

627/4

627/2

627/0

627/1

627/3

627/5

627/7

627/9

627/11

627/13

627/15

627/17

627/19

627/21

627/23

627/25

627/27

627/29

627/31

627/33

627/35

627/37

627/39

627/41

627/43

627/45

627/47

627/49

627/51

627/53

627/55

627/57

627/59

627/61

627/63

627/65

627/67

627/69

627/71

627/73

627/75

627/77

627/79

627/81

627/83

627/85

627/87

627/89

627/91

627/93

627/95

627/97

627/99

627/101

627/103

627/105

627/107

627/109

627/111

627/113

627/115

627/117

627/119

627/121

627/123

627/125

627/127

627/129

627/131

627/133

627/135

627/137

627/139

627/141

627/143

627/145

627/147

627/149

627/151

627/153

627/155

627/157

627/159

627/161

627/163

627/165

627/167

627/169

627/171

627/173

627/175

627/177

627/179

627/181

627/183

627/185

627/187

627/189

627/191

627/193

627/195

627/197

627/199

627/201

627/203


627/205

627/207


627/209

627/211



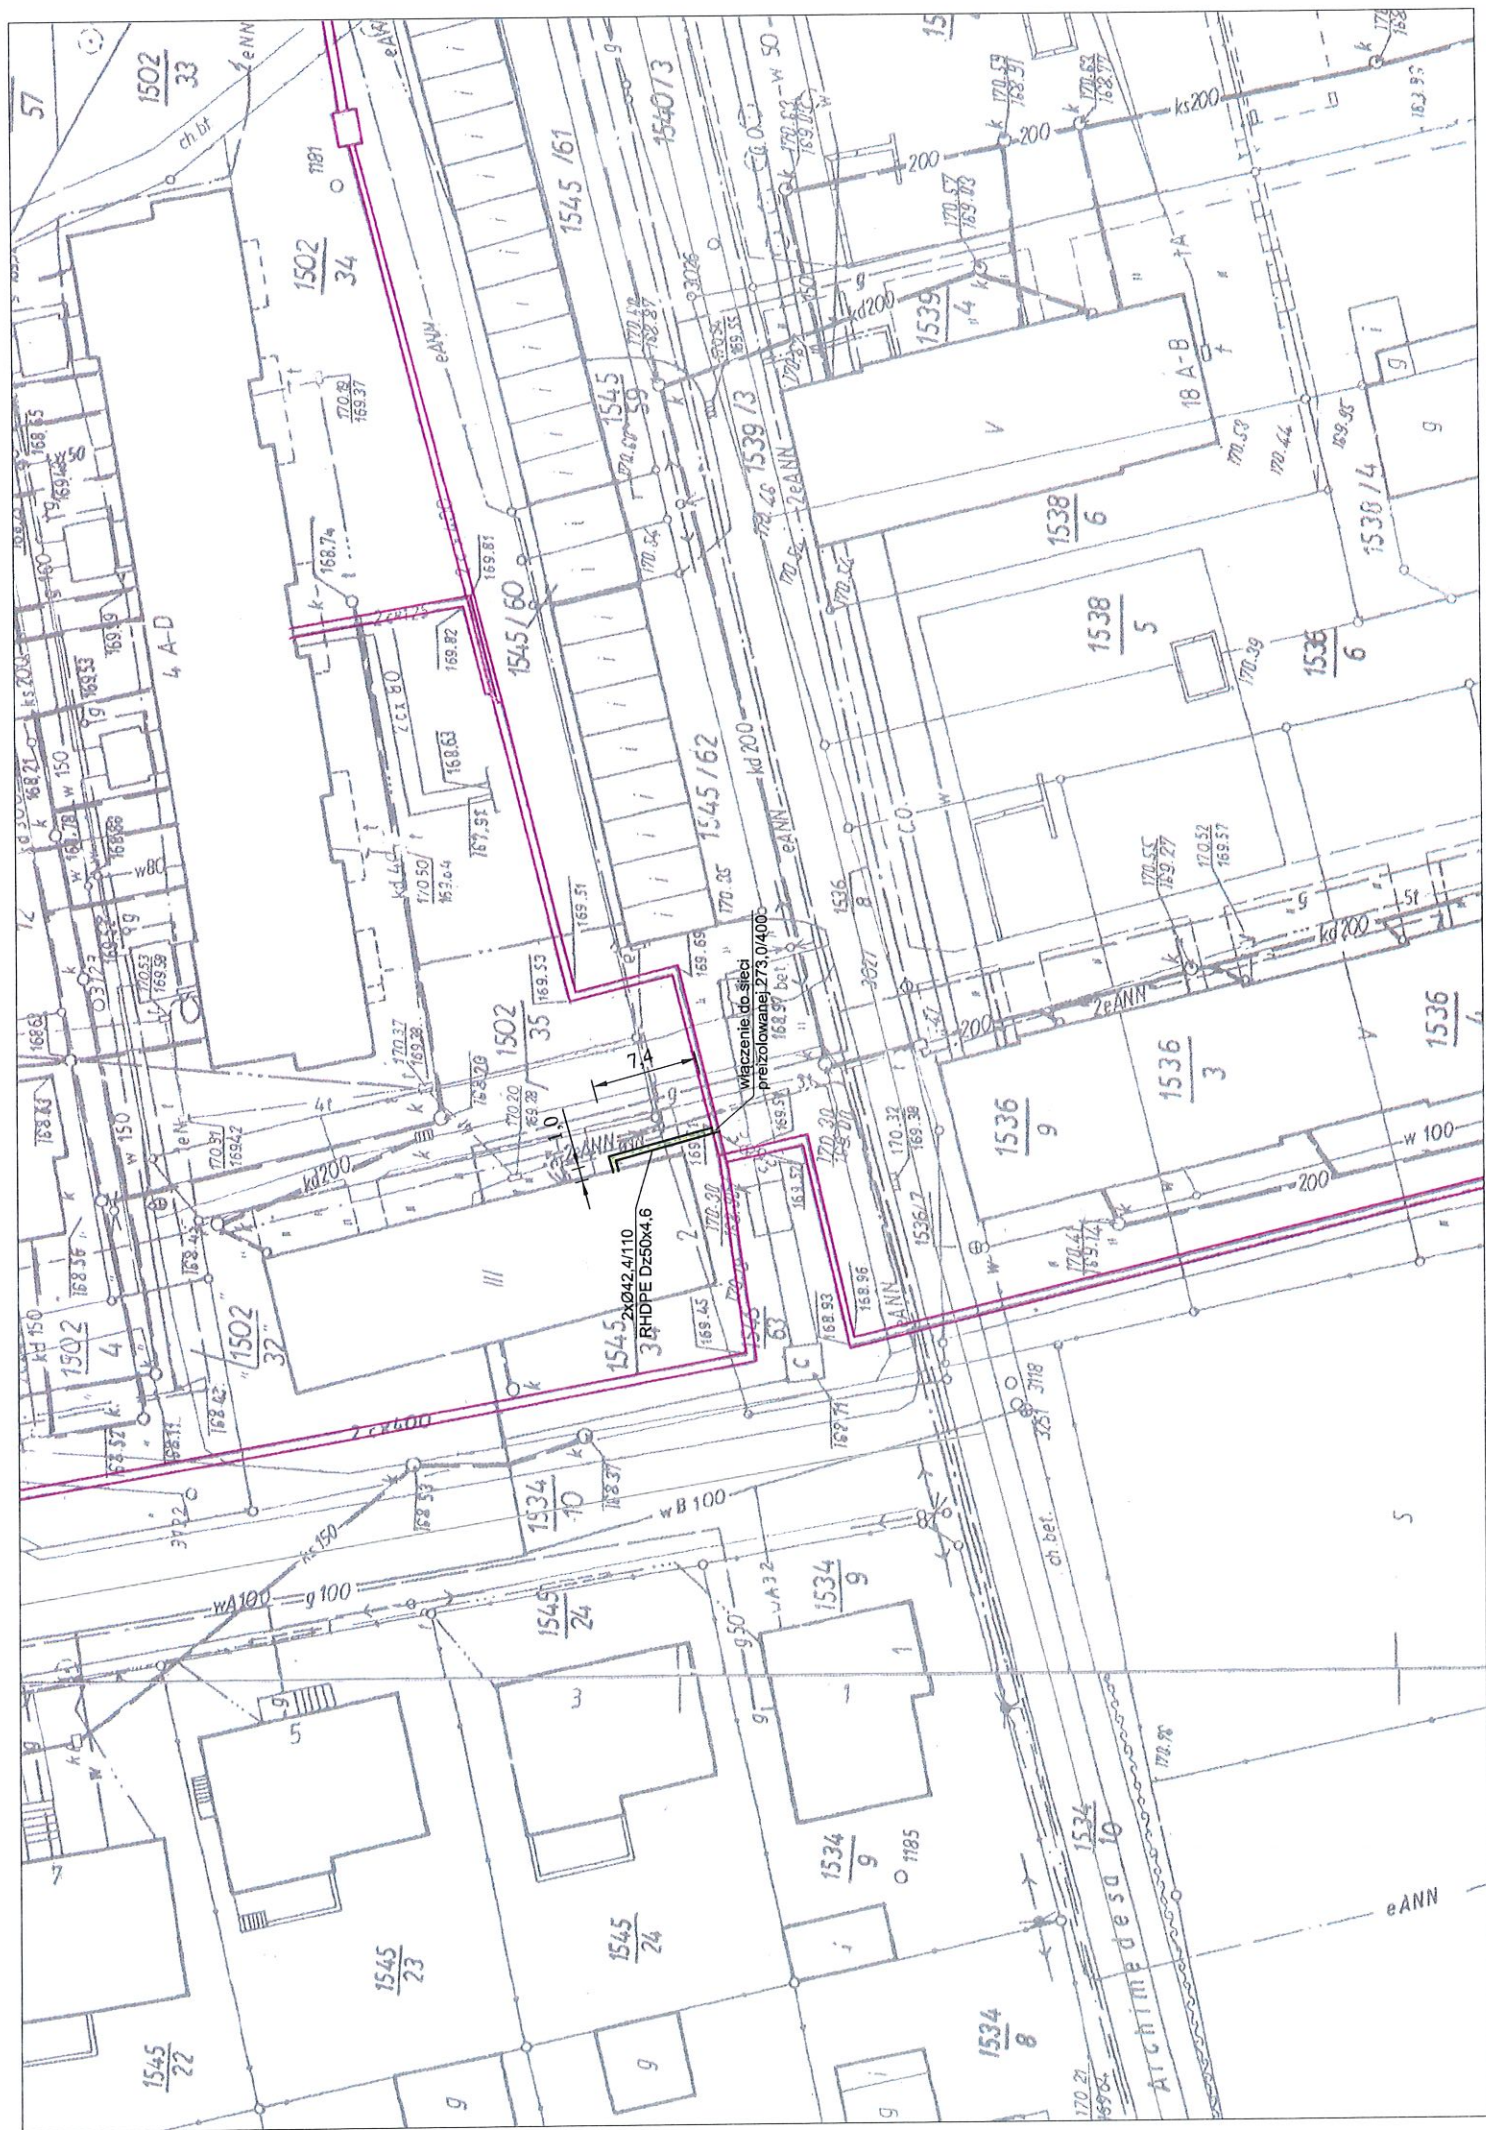



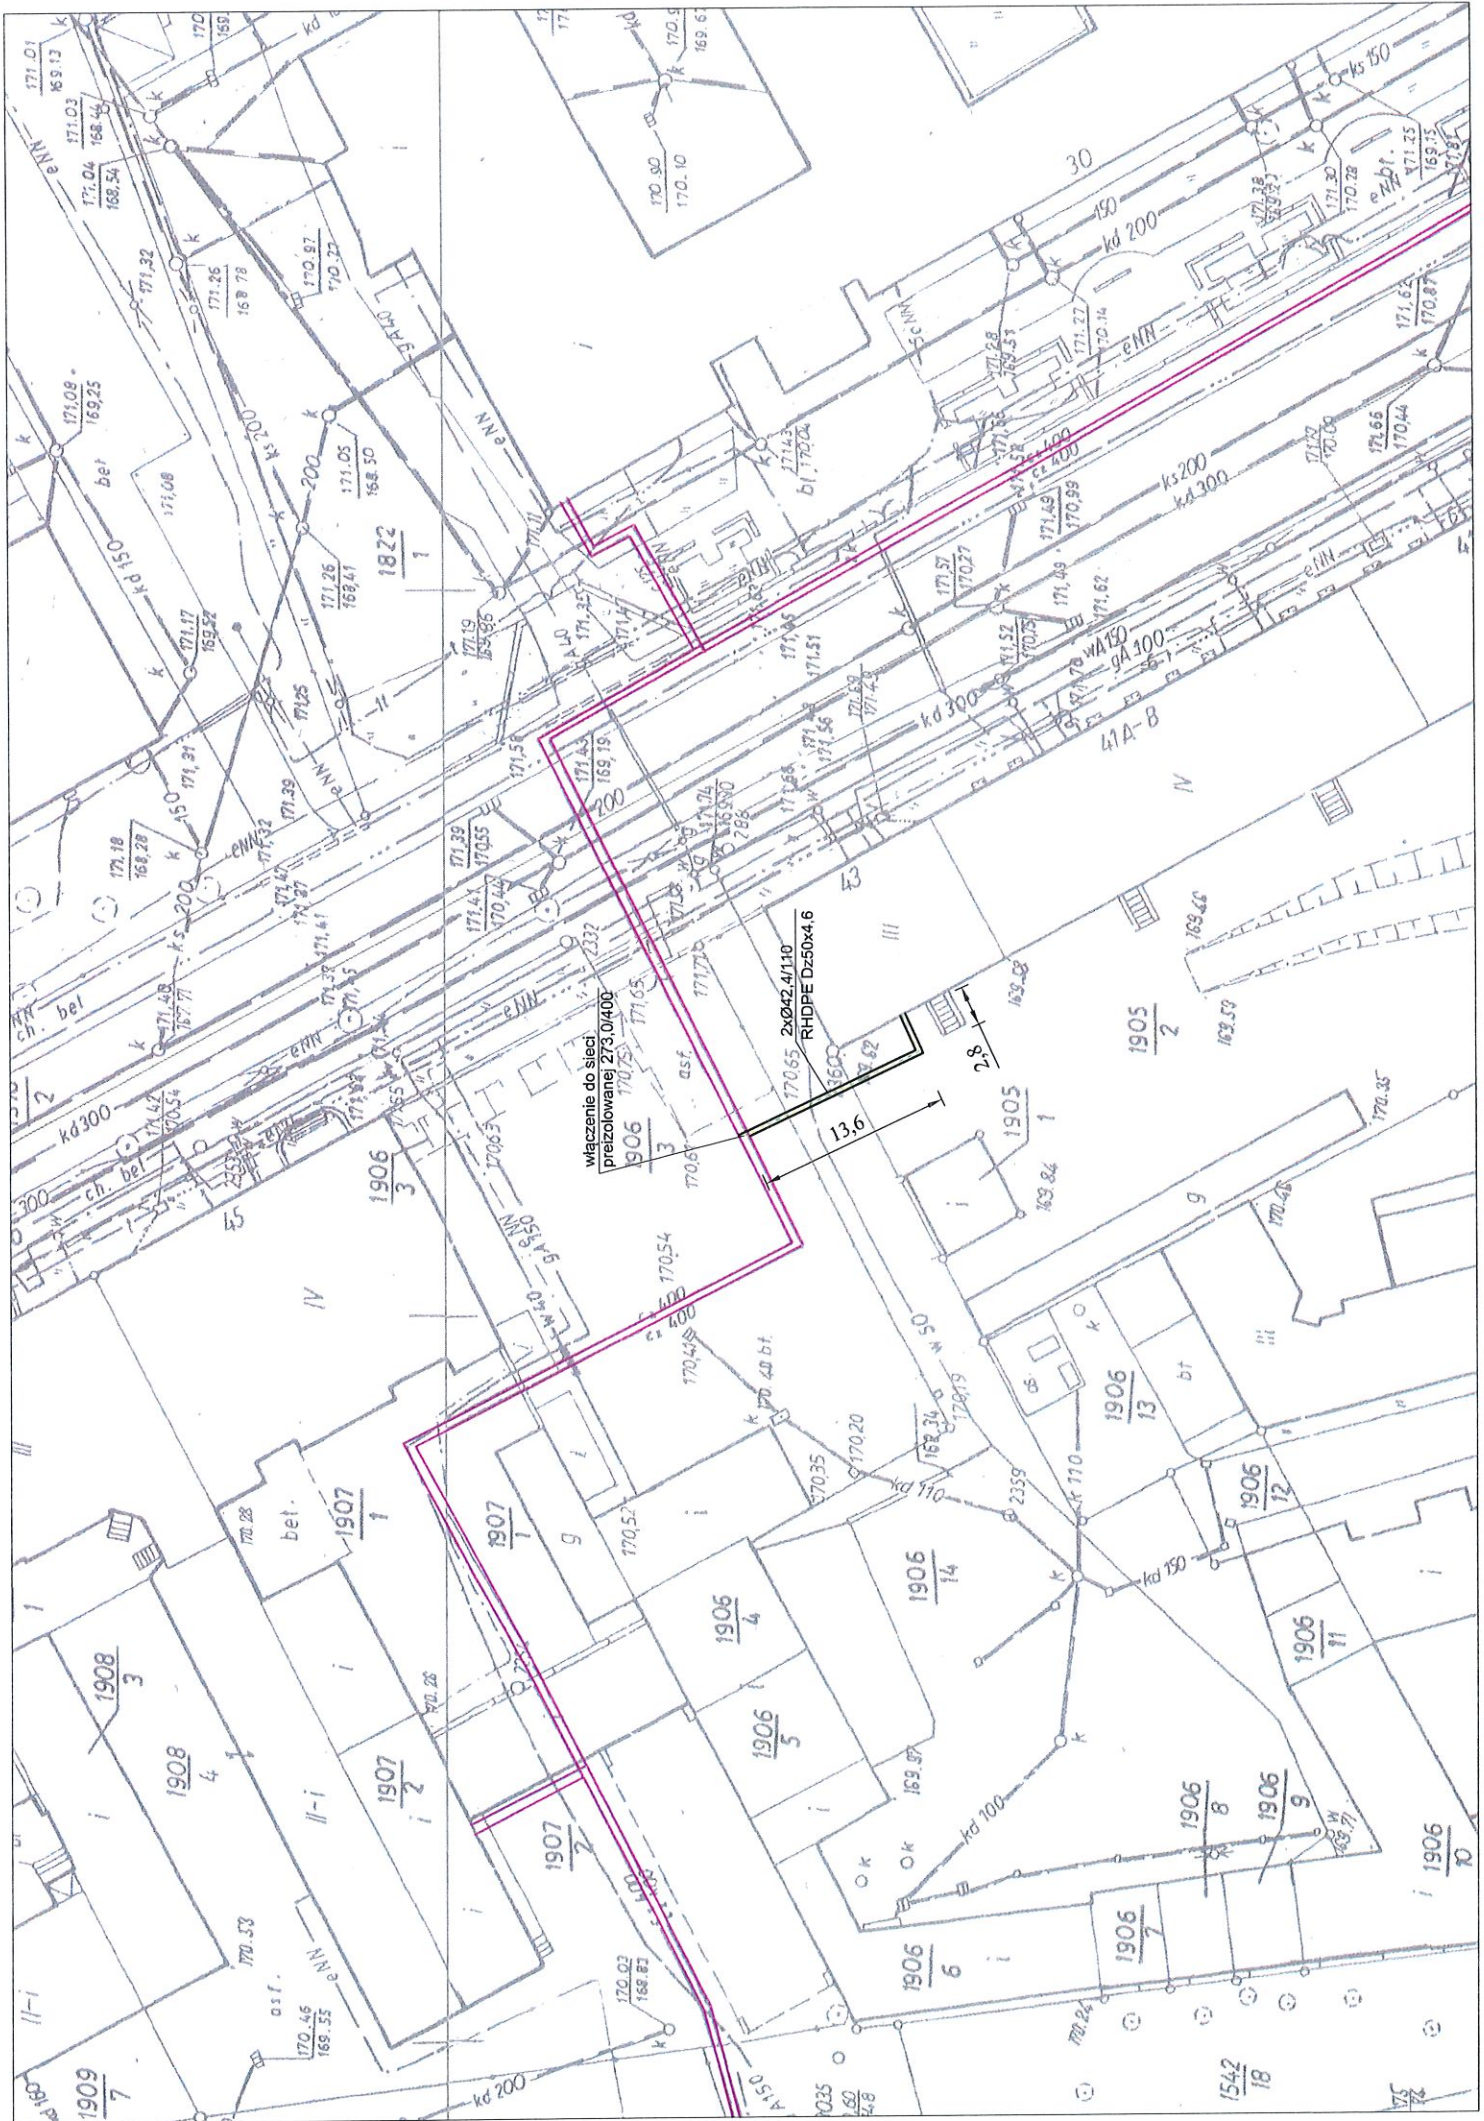

wiazanie do sieci  
 przelozwanej 273,0/400  
 1906

2x042,4/110  
 RHDPD DZ50x4.6

1906/3

1907/1

1906/4

1906/5

1906/6

1906/13

1906/12

1906/11

1906/8

1906/9

1906/10

1909/7

1542/18

1907/2

1907/2

1907/2

1906/14

1906/7

1906/10

1907/2

1907/2

1907/2

1907/2

1907/2

1907/2

1907/2

1907/2

1907/1

1907/1

1907/1

1907/1

1907/1

1907/1

1907/1

1907/1

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3

1906/3